



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 20/06/2024

Área Solicitante: Pediatría

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de un transformador de 24 watts

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<u>Cristina Nevad</u>	<u>[Firma]</u>	<u>01/06</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>20/06/2024</u>





LED DRIVER

MODEL: 18-24W

INPUT: AC 95-265V 50/60Hz

OUTPUT: DC 94-96V 280mA ±5%

⚡
⏏
⏏
⚠
CE




Fecha 13/06/2024

Área Solicitante: Internamiento

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación puerta 203-204
de internamiento



<u>Inely Castulo</u>	<u>Inely Castulo</u>	<u>13/06/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>13/06/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



HALE



SALA 203





Jhon Casa



Reparación de la puerta  del 203 y 204 el 13 de junio en internamiento

12:05 PM

Jhon Casa



12:05 PM



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 26/06/2024

Área Solicitante: Residente medico

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de un toma corriente



<u>Residencia Gastro</u>	<u>[Firma]</u>	<u>26/6/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H</u>	<u>26/06/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo







SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 28-06-24

Área Solicitante: 28-06-24

Descripción de Trabajo a Efectuar

instalación porta papel,
area de parasitología



<u>Elia Saucy</u>	<u>Elia Saucy</u>	<u>28-06-24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Andrés Rumb</u>	<u>Rumb</u>	<u>28-06-24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 20/06/2024

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de un transformador de 24 watts
Cubiculo 1

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Vanesa Janet Hilario Per. Janet-Hilario		21/6/2024
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
Esteban Hernández	Esteban H.	20/06/2024









SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

21/06/2024

Área Solicitante:

Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de un transformador de 24 watts
cubiculo 3

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Vanssa Quintana	Dr. Quintana	21/06/2024
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
Esteban Hernandez	Esteban H.	21/06/2024







Three unboxed LED tube lights leaning against the wall.

Three boxed LED tube lights resting on a black chair. The boxes are labeled:

- 18W LED TUBE
- 6500K DAYLIGHT
- CLEAR
- MADE IN CHINA



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 25/06/2024

Área Solicitante: Patología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de 2 tubo led de 18 watts

<u>Da. Luna</u>	<u>Da. Luna</u>	<u>01/07/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>25/06/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

03/06/2024

Área Solicitante:

Laboratorio - Baño - Emp

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de un interruptor en el Baño de Empleado

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Elin Sanchez	Elin Sanchez	18-06-24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
Esteban Hernandez	Esteban H.	18/06/2024



Jhon Casa



Y reemplazo de un interruptor en el baño de empleado de laboratorio el 3 de junio

12:27 PM

Jhon Casa



12:27 PM



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

11/06/2024

Área Solicitante:

Facturación médica

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de 2 transformador de 24 watts



Johana Irazu	Johana Irazu	11/06/2024
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Esteban Hernández	Esteban H.	11/06/2024
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 27/6/24

Área Solicitante: Praxida #8

Descripción de Trabajo a Efectuar

Atose no funcionaba



<i>Demasiada P...</i>	<i>[Signature]</i>	<u>27/6/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<u>27/6/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 13/06/2024

Área Solicitante: CPRE

Descripción de Trabajo a Efectuar


Reemplazo de un Capacitor de 15 uF
Del Aspirador

Edwin Sotomayor Liedo & Cortava . 13/6/24

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
--------------------	-------------------	--------------------------



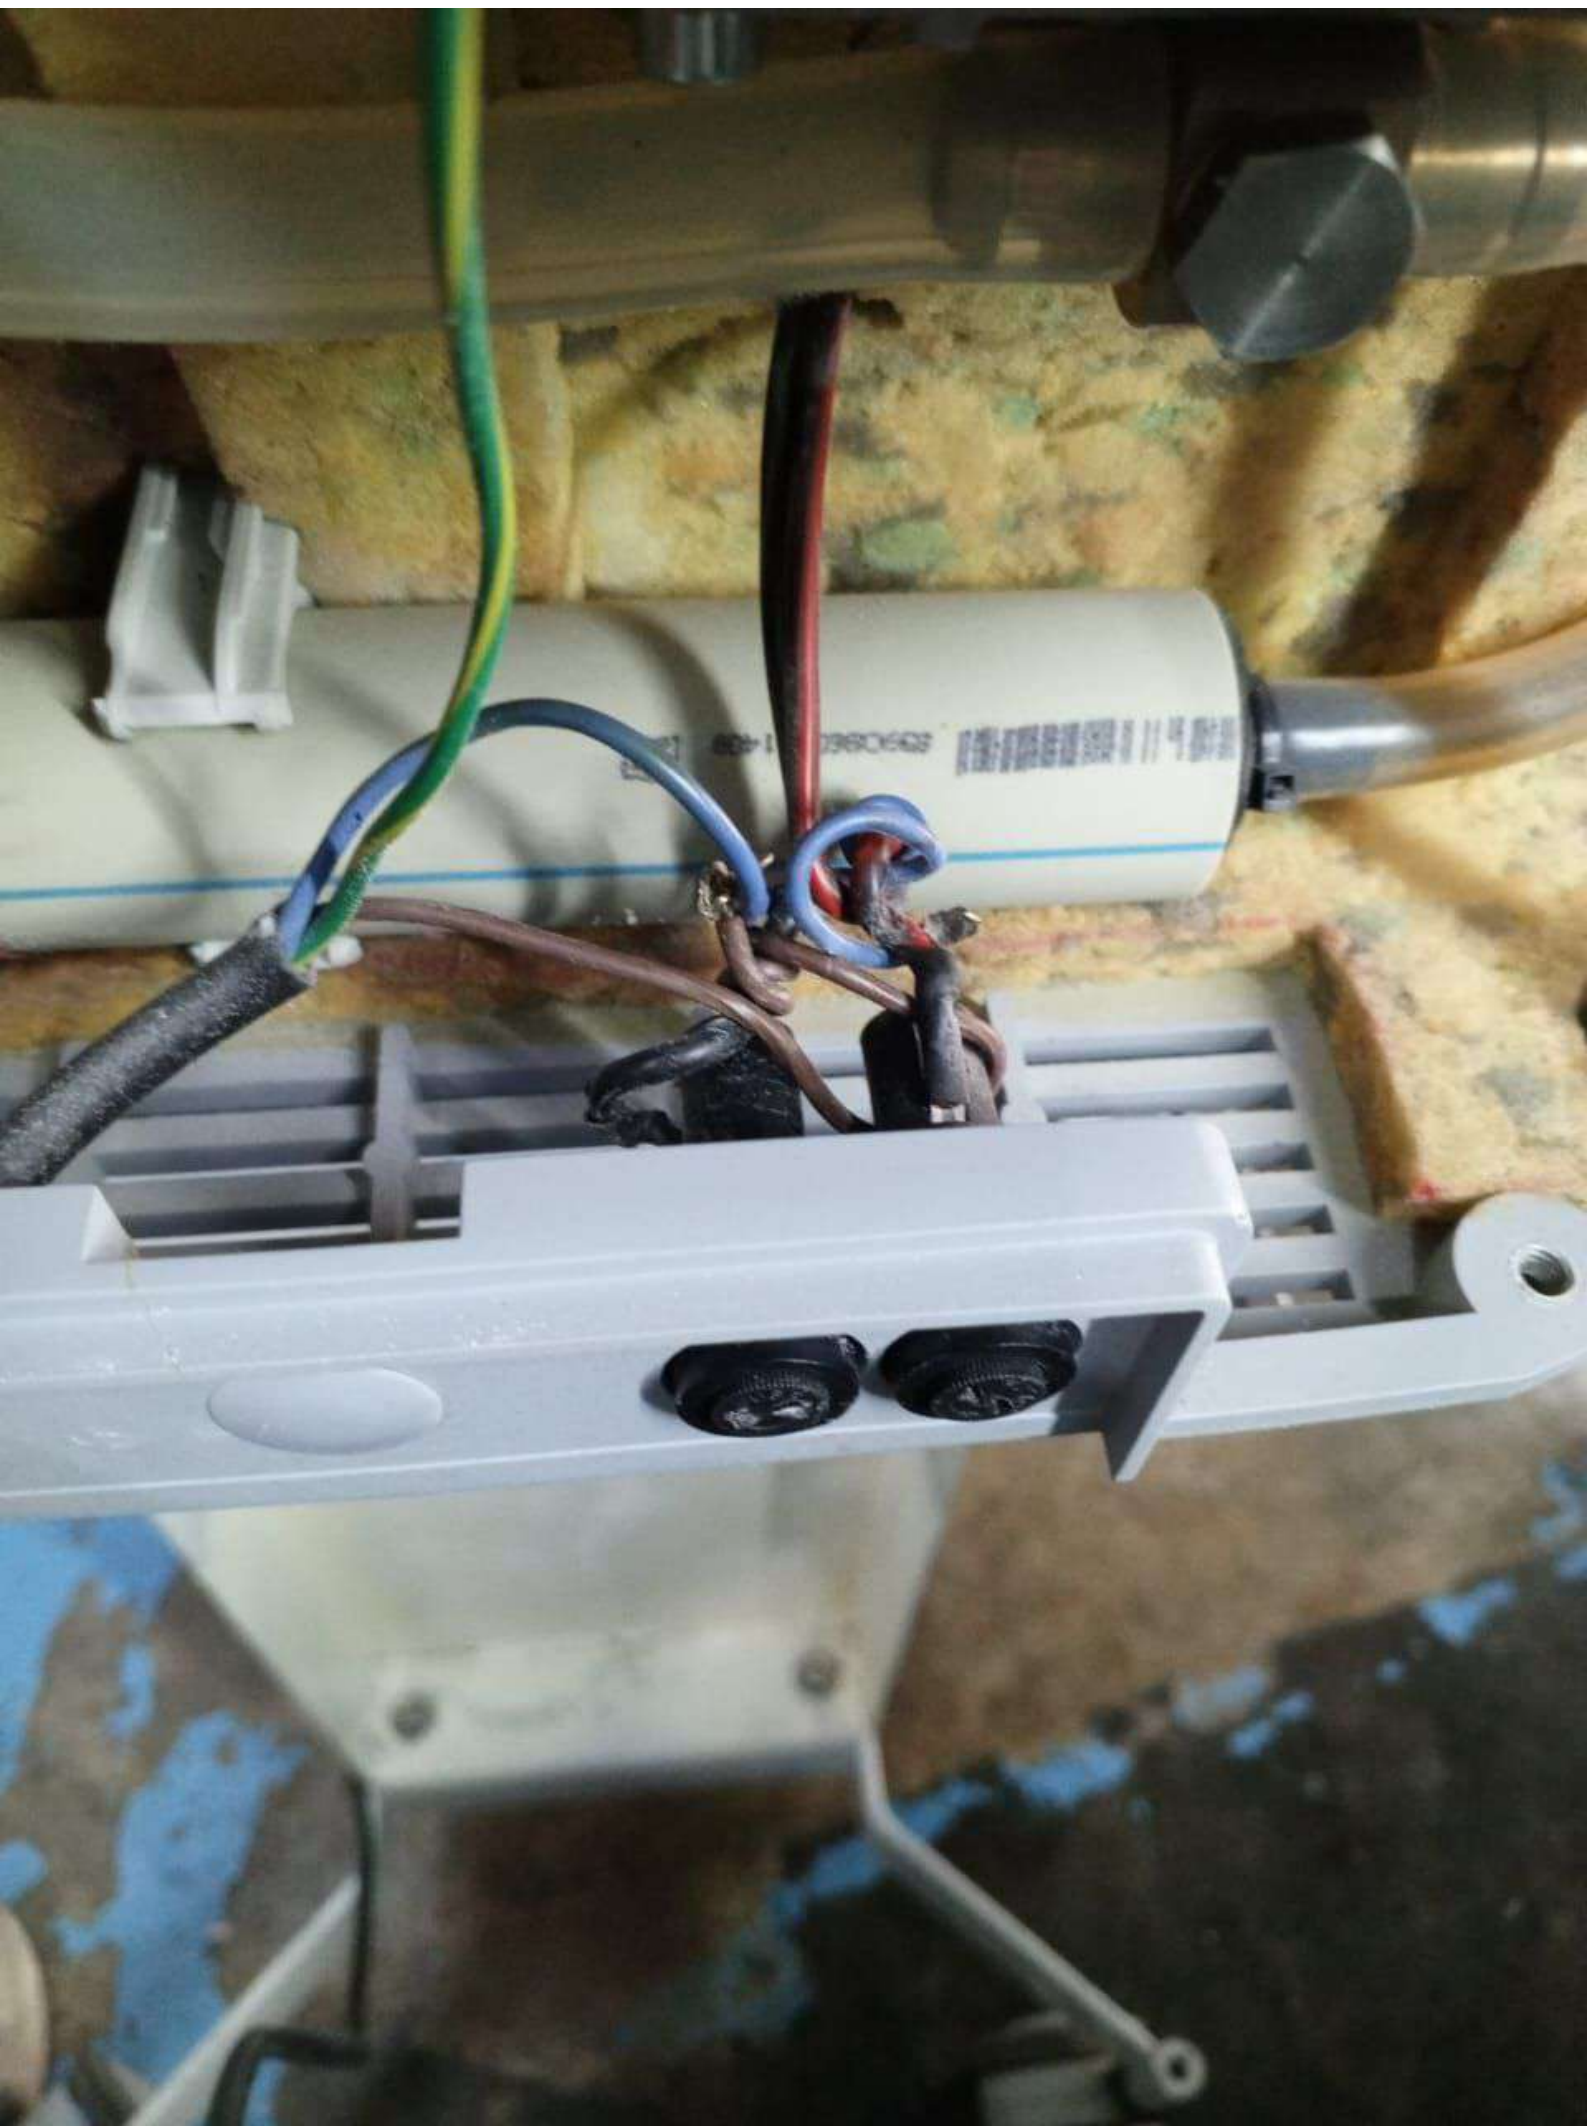

CHEVRON a.s.
Elektrická odsávačka
Electric suction unit
VICTORIA II
Typ: V5818
Napětí: 120 V ~ 60 Hz
Vstupní výkon: 110 W
Vstupní proud: 1 A
Vstupní napětí: 120 V ~ 60 Hz
Vstupní proud: 1 A
CE 1014

RUN CAPACITOR
5MFD±5% 370VAC DB C
25/85/21 P2 50/60Hz

CM
10µF±5% CBB65
370-440VAC 50/60HZ
SH 25/85/21 C52
2302Q





FUSION

Victoria
Lipos

Cheirón



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

6/6/24

Área Solicitante:

Dirección

Trabajos a Efectuar

Pintar archivo

Observaciones

Andrenia De los

Firma del Solicitante

Rafael Peña

Firma del Técnico





RU[®]
E351895



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14/6/2024

Área Solicitante:

Internamiento

Trabajos a Efectuar

Una llave y uno
mesito de noche, reparados
y pintados.

Observaciones

Juan Días
Firma del Solicitante

Rosalberto Peña
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

6/6/24

Área Solicitante:

Dirección

Trabajos a Efectuar

Pintar archivo

Observaciones

Andrenia De los

Firma del Solicitante

Rafael Peña

Firma del Técnico







SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 10 junio - 24

Área Solicitante: Lab. Clínico

Descripción de Trabajo a Efectuar

*solicitud pintura nueva area
de microbiología*

<i>Diego Sánchez</i>	<i>Diego Sánchez</i>	<i>10-junio-24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Firma]</i>		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



IMPORTANTE



PROHIBIDO
guardar comida
o bebida en este
refrigerador



Sin Guantes

SAYO







SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

22/06/2024

Área Solicitante:

Hostelería

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalación en lavamanos completo

- ① Muebles
- ② Muebles angulares
- ③ Manguera 11''



<i>Laura Escobar</i>	<i>Laura Escobar</i>	22/06/2024
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Andrés Ferrer</i>	<i>Andrés Ferrer</i>	11/06/2024
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminación de Trabajo

~ Herquin +1 (849) 494-6532



Se instalo lavamanos completo en
baño de empleados segundo piso

9:04 AM

~ Herquin +1 (849) 494-6532



9:04 AM



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 3/6/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Baño de posillo
Cambio de balancín
(dama)

	<u>[Signature]</u>	<u>3/6/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>3/6/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

14/06/2024

Área Solicitante:

Hepatología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de Cierre puertas automática
en el área de Hepatología.

Enf. Monte



14/6/24

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Reynaldo Vezgo

Reynaldo

14/06/2024

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
--------------------	-------------------	--------------------------







14/06/2024 07:07



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

11/06/2024

Área Solicitante:

Tecnología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Linea de UPS para el area de Almacén de Farmacia.



Johan Polanco	Johan Polanco	11/06/2024
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 26/06/2024

Área Solicitante: HEPATOLOGIA

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de 3 tubo Led de 18 watts



<u>R. Cesar Vinas</u>	<u>[Firma]</u>	<u>26/6/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H</u>	<u>26/06/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





antén
tate a







SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 4/6/2024

Área Solicitante: Hepatología

Descripción de Trabajo a Efectuar


Cambio de 2 tubo led de 18 watts



Lucia Morand EX

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H</u>	<u>4/6/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

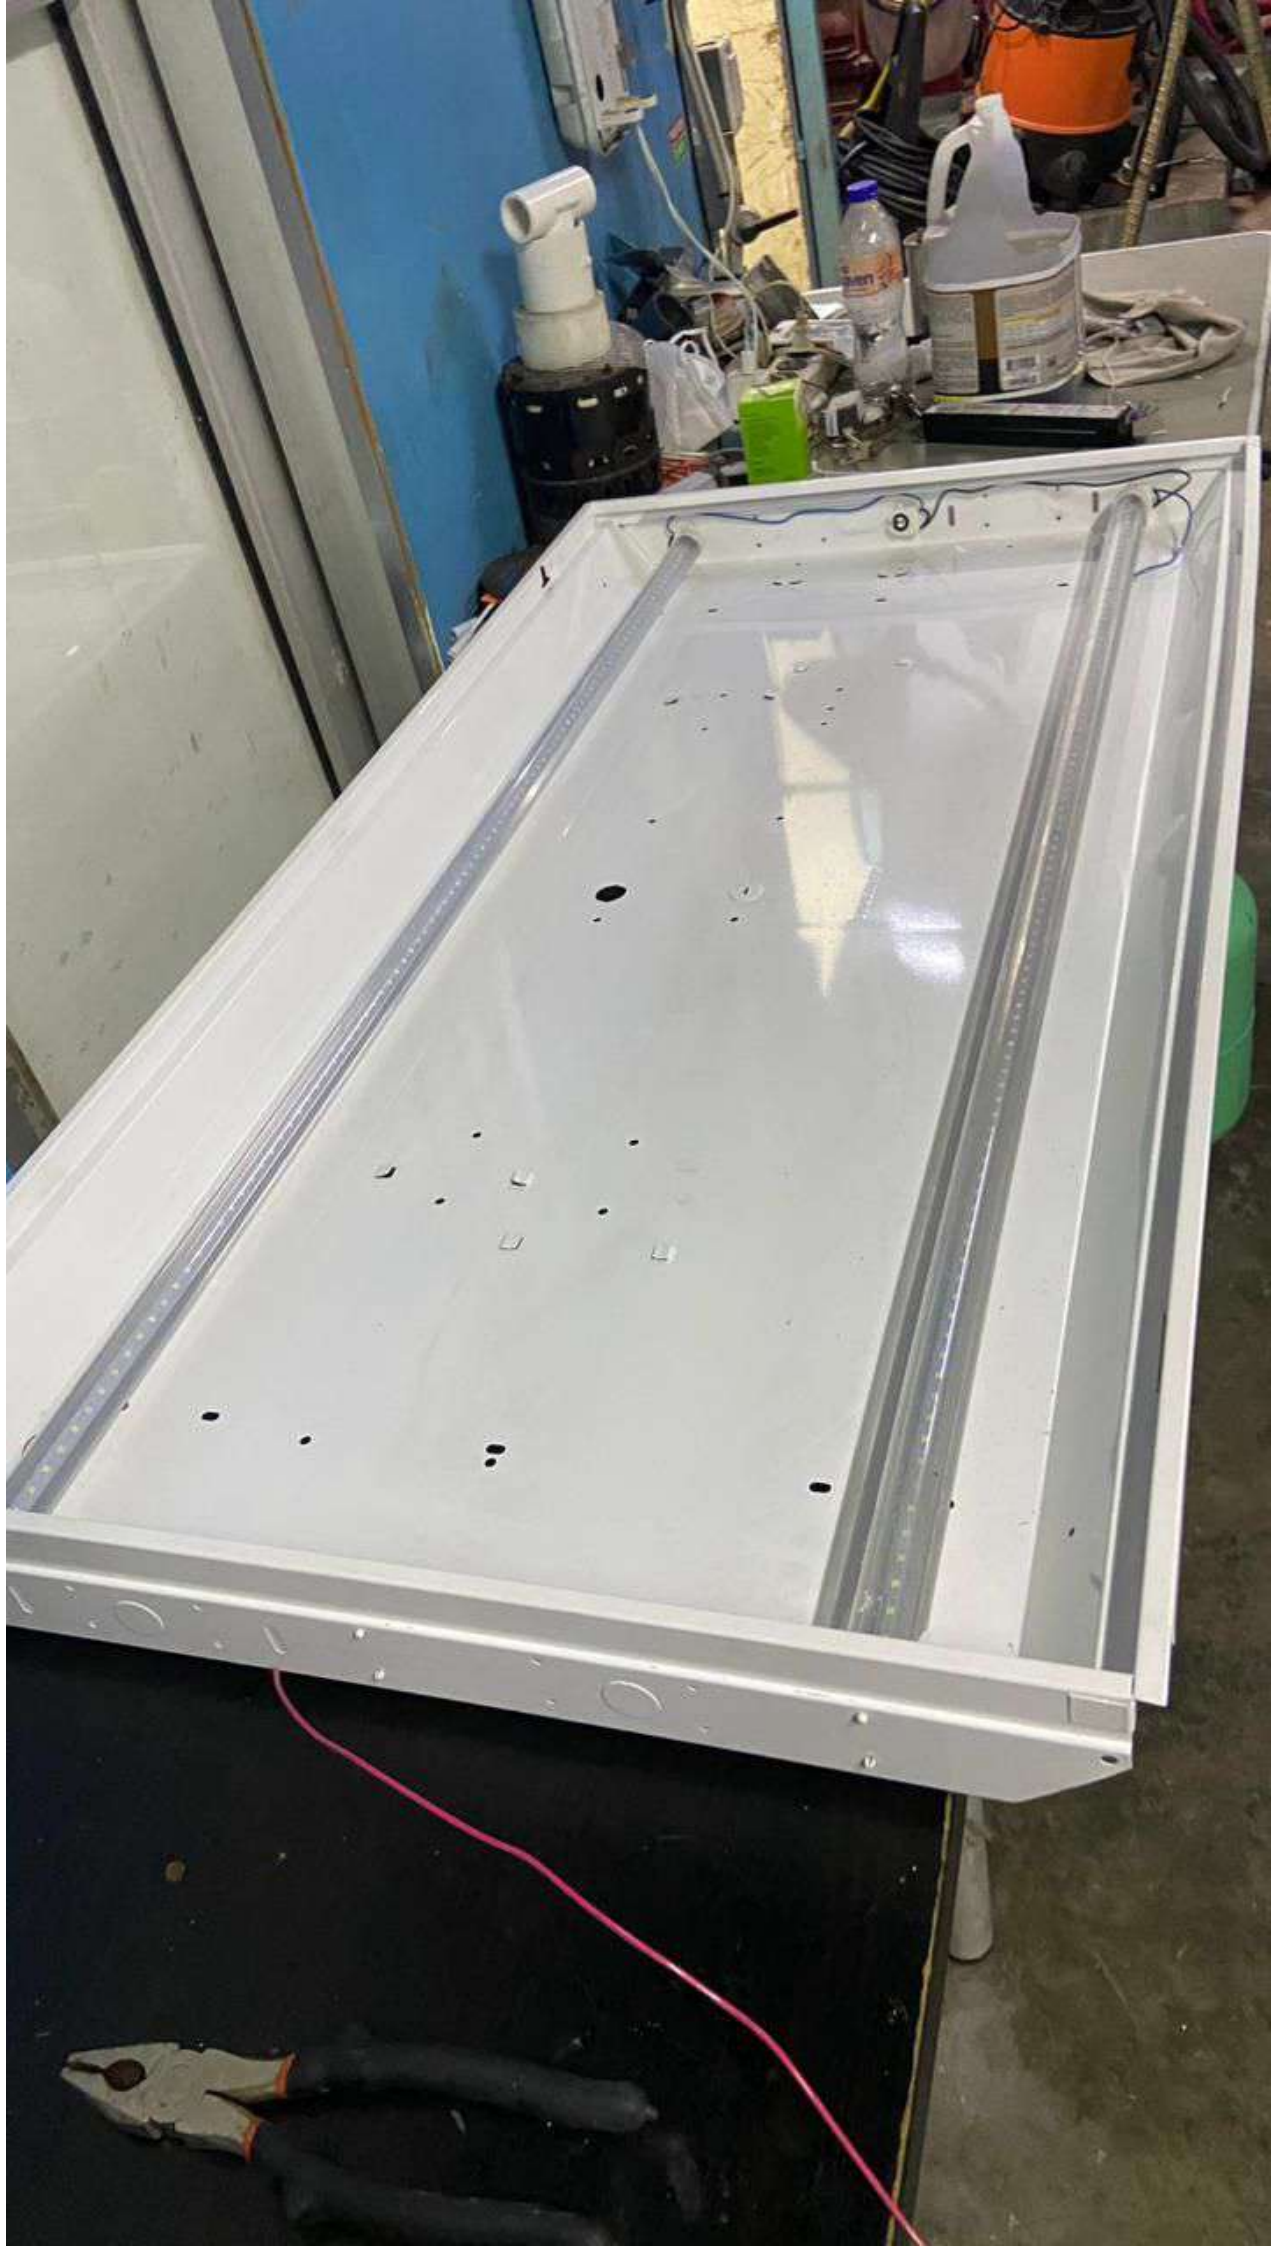



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 05/06/2024

Área Solicitante: Internamiento sala 203

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio del cable de alimentación que estaba quemado del Aire



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	05/06/2024 Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-------------------------------------

Ezequiel Hernández	Ezequiel H	05/06/2024 Fecha Terminó de Trabajo
--------------------	------------	--









SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 10/06/2024

Área Solicitante: Despensa

Descripción de Trabajo a Efectuar


Cambio de 3 tubo led de 9 watts



<u>Yusep perso</u>	<u>[Signature]</u>	<u>10/06/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>10/06/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



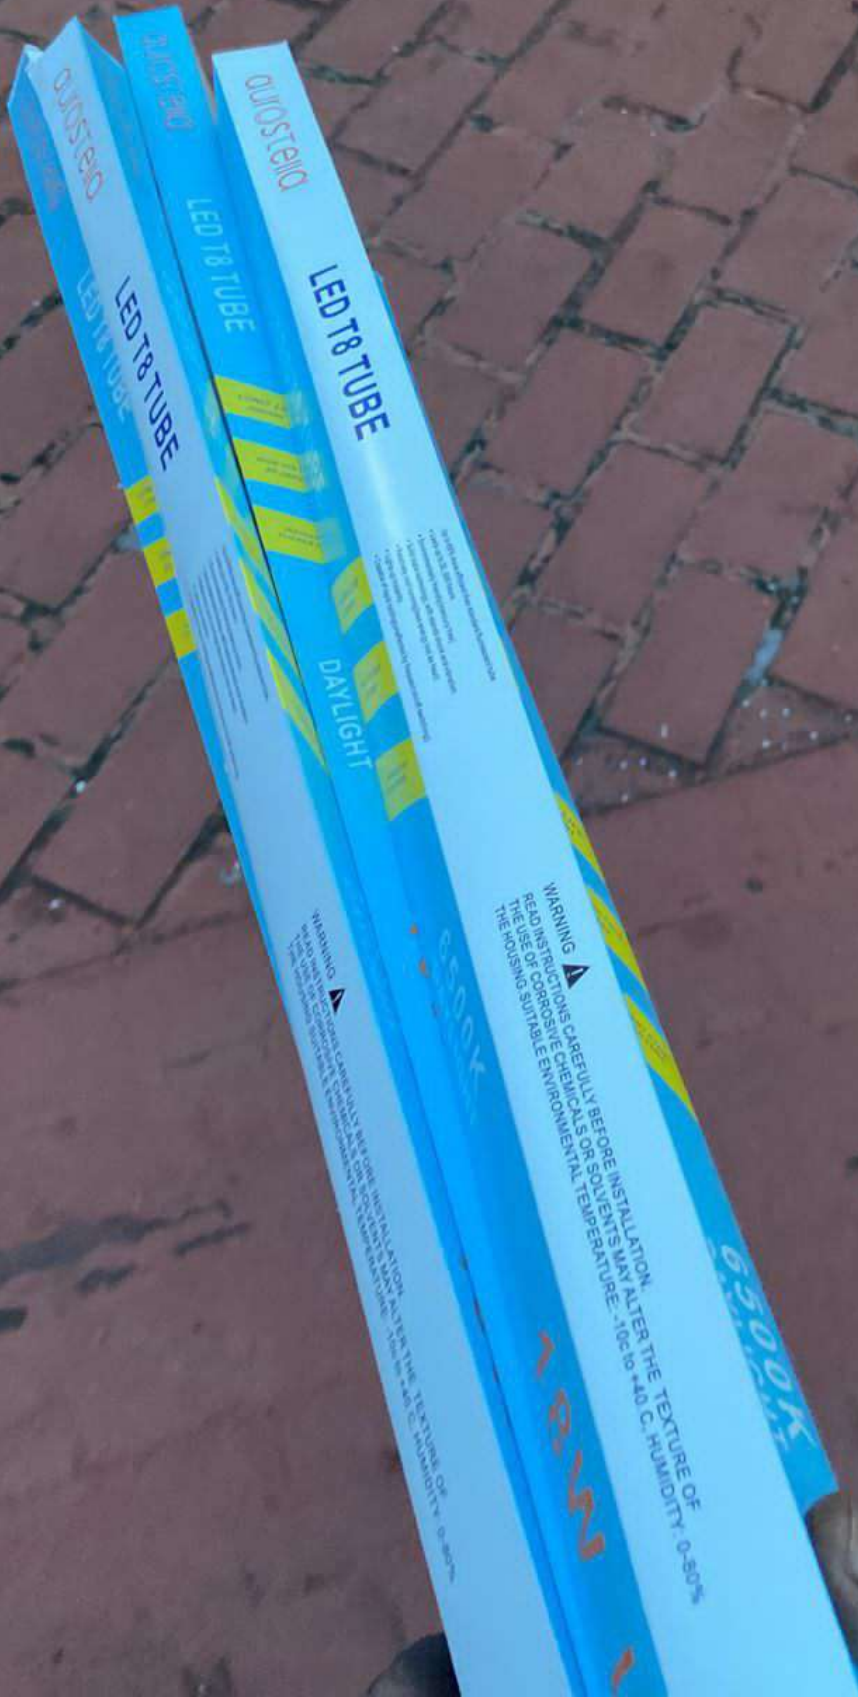

QUINTON

LED T8 TUBE

QUINTON

LED T8 TUBE

LED T8 TUBE

LED T8 TUBE

DAYLIGHT

WARNING
BEFORE INSTALLATION,
CHECK THE TEMPERATURE AND HUMIDITY OF THE
ENVIRONMENT. THE LIGHTING FIXTURES SHOULD NOT BE
INSTALLED IN HIGH TEMPERATURE OR HIGH HUMIDITY
ENVIRONMENTS. THE LIGHTING FIXTURES SHOULD NOT BE
INSTALLED IN ENVIRONMENTS WITH CORROSIVE GASES OR
VAPORS. THE LIGHTING FIXTURES SHOULD NOT BE
INSTALLED IN ENVIRONMENTS WITH EXCESSIVE
VIBRATION.

WARNING
BEFORE INSTALLATION, CHECK THE TEMPERATURE AND HUMIDITY OF THE ENVIRONMENT. THE LIGHTING FIXTURES SHOULD NOT BE INSTALLED IN HIGH TEMPERATURE OR HIGH HUMIDITY ENVIRONMENTS. THE LIGHTING FIXTURES SHOULD NOT BE INSTALLED IN ENVIRONMENTS WITH CORROSIVE GASES OR VAPORS. THE LIGHTING FIXTURES SHOULD NOT BE INSTALLED IN ENVIRONMENTS WITH EXCESSIVE VIBRATION.

6500K

1.8W



aurosteila

LED T8 TUBE

CLEAR

LED T8 TUBE

LED T8 TUBE

LED T8 TUBE

Fecha 18/06/2024

Área Solicitante: Despensa

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de un moto-Fan de 115v a 0.50 A



<u>Justo Peña</u>	<u>[Signature]</u>	<u>16/06/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>18/06/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo











SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

03/06/2024

Área Solicitante:

Laboratorio - Bono de Em

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de una Lámpara de ojo de buey en el Bono de Empleado



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Elio Sanchez	Elio Sanchez	18-06-24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo
Esteban Hernandez	Esteban H.	18/06/2024





Fecha 18/06/2024

Área Solicitante: ponocentología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Se corrigio fuga de agua en ponocentología
y se colocó bocacero y cinta metálica



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<u>Elia Sanchez</u>	<u>Elia Sanchez</u>	<u>18-06-24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>18/06/2024</u>









SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

18/06/2024

Área Solicitante:

Laboratorio-calidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

Corrección de ducto Colocación de vacu-
cen y cinta metálica y Limpieza de los
Filtro



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Elin Leñiche	Elin Leñiche	18-06-24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo
Esteban Hernández	Esteban H.	18/06/2024







SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 20/06/2024

Área Solicitante: Pediatría

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de un transformador de 24 watts

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<u>Cristina Nevad</u>	<u>[Firma]</u>	<u>01/06</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo
<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>20/06/2024</u>





LED DRIVER

MODEL: 18-24W

INPUT: AC95-265V 50/60Hz

OUTPUT: DC94-96V 280mA ±5%

⚡
♻️
⚠️
🗑️
CE





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 13/06/2024

Área Solicitante: Internamiento

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación puerta 203-204
de internamiento



<u>Inely Castulo</u>	<u>Inely Castulo</u>	<u>13/06/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>13/06/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



HALE



SALA 203





Jhon Casa



Reparación de la puerta  del 203 y 204 el 13 de junio en internamiento

12:05 PM

Jhon Casa



12:05 PM



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 26/06/2024

Área Solicitante: Residente medico

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de un toma corriente



<u>Residencia Gastro</u>	<u>[Firma]</u>	<u>26/6/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H</u>	<u>26/06/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo







Fecha 28-06-24

Área Solicitante: 28-06-24

Descripción de Trabajo a Efectuar

instalación porta papel,
area de parasitología



<u>Elia Saucy</u>	<u>Elia Saucy</u>	<u>28-06-24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Andrés Rumb</u>	<u>Rumb</u>	<u>28-06-24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 20/06/2024

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de un transformador de 24 watts
Cubiculo 1

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Vanesa Janet Hilario Per. Janet-Hilario		21/6/2024
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
Esteban Hernández	Esteban H.	20/06/2024









SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

21/06/2024

Área Solicitante:

Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de un transformador de 24 watts
cubiculo 3

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Vansu Quintana	Dr. Quintana	21/6/2024
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
Esteban Hernandez	Esteban H.	21/06/2024







Three unboxed LED tube lights leaning against the wall.

Three boxed LED tube lights resting on a black chair. The boxes are labeled:

- 18W LED TUBE
- 6500K DAYLIGHT
- CLEAR
- MADE IN CHINA



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 25/06/2024

Área Solicitante: Patología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de 2 tubo led de 18 watts

<u>Da. Jara</u>	<u>Da. Jara</u>	<u>01/07/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>25/06/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

03/06/2024

Área Solicitante:

Laboratorio - Baño - Emp

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de un interruptor en el Baño de Empleado

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Elin Sanchez	Elin Sanchez	18-06-24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
Esteban Hernandez	Esteban H.	18/06/2024



Jhon Casa



Y reemplazo de un interruptor en el
baño de empleado de laboratorio el
3 de junio

12:27 PM

Jhon Casa



12:27 PM



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 11/06/2024

Área Solicitante: Facturación médica

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de 2 transformador de 24 watts



<u>Johanna Irazu</u>	<u>Johanna Irazu</u>	<u>11/06/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernández</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>11/06/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 27/6/24

Área Solicitante: Praxida #8

Descripción de Trabajo a Efectuar

Atse no funcionaba

<i>Demasiada P...</i>	<i>[Firma]</i>	<u>27/6/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<u>27/6/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo







SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 13/06/2024

Área Solicitante: CPRE


Descripción de Trabajo a Efectuar

Reemplazo de un Capacitor de 15 uF
Del Aspirador

<u>Edwin Sotomayor Liedo & Cortava</u>	<u>Liedo & Cortava</u>	<u>13/6/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>13/06/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



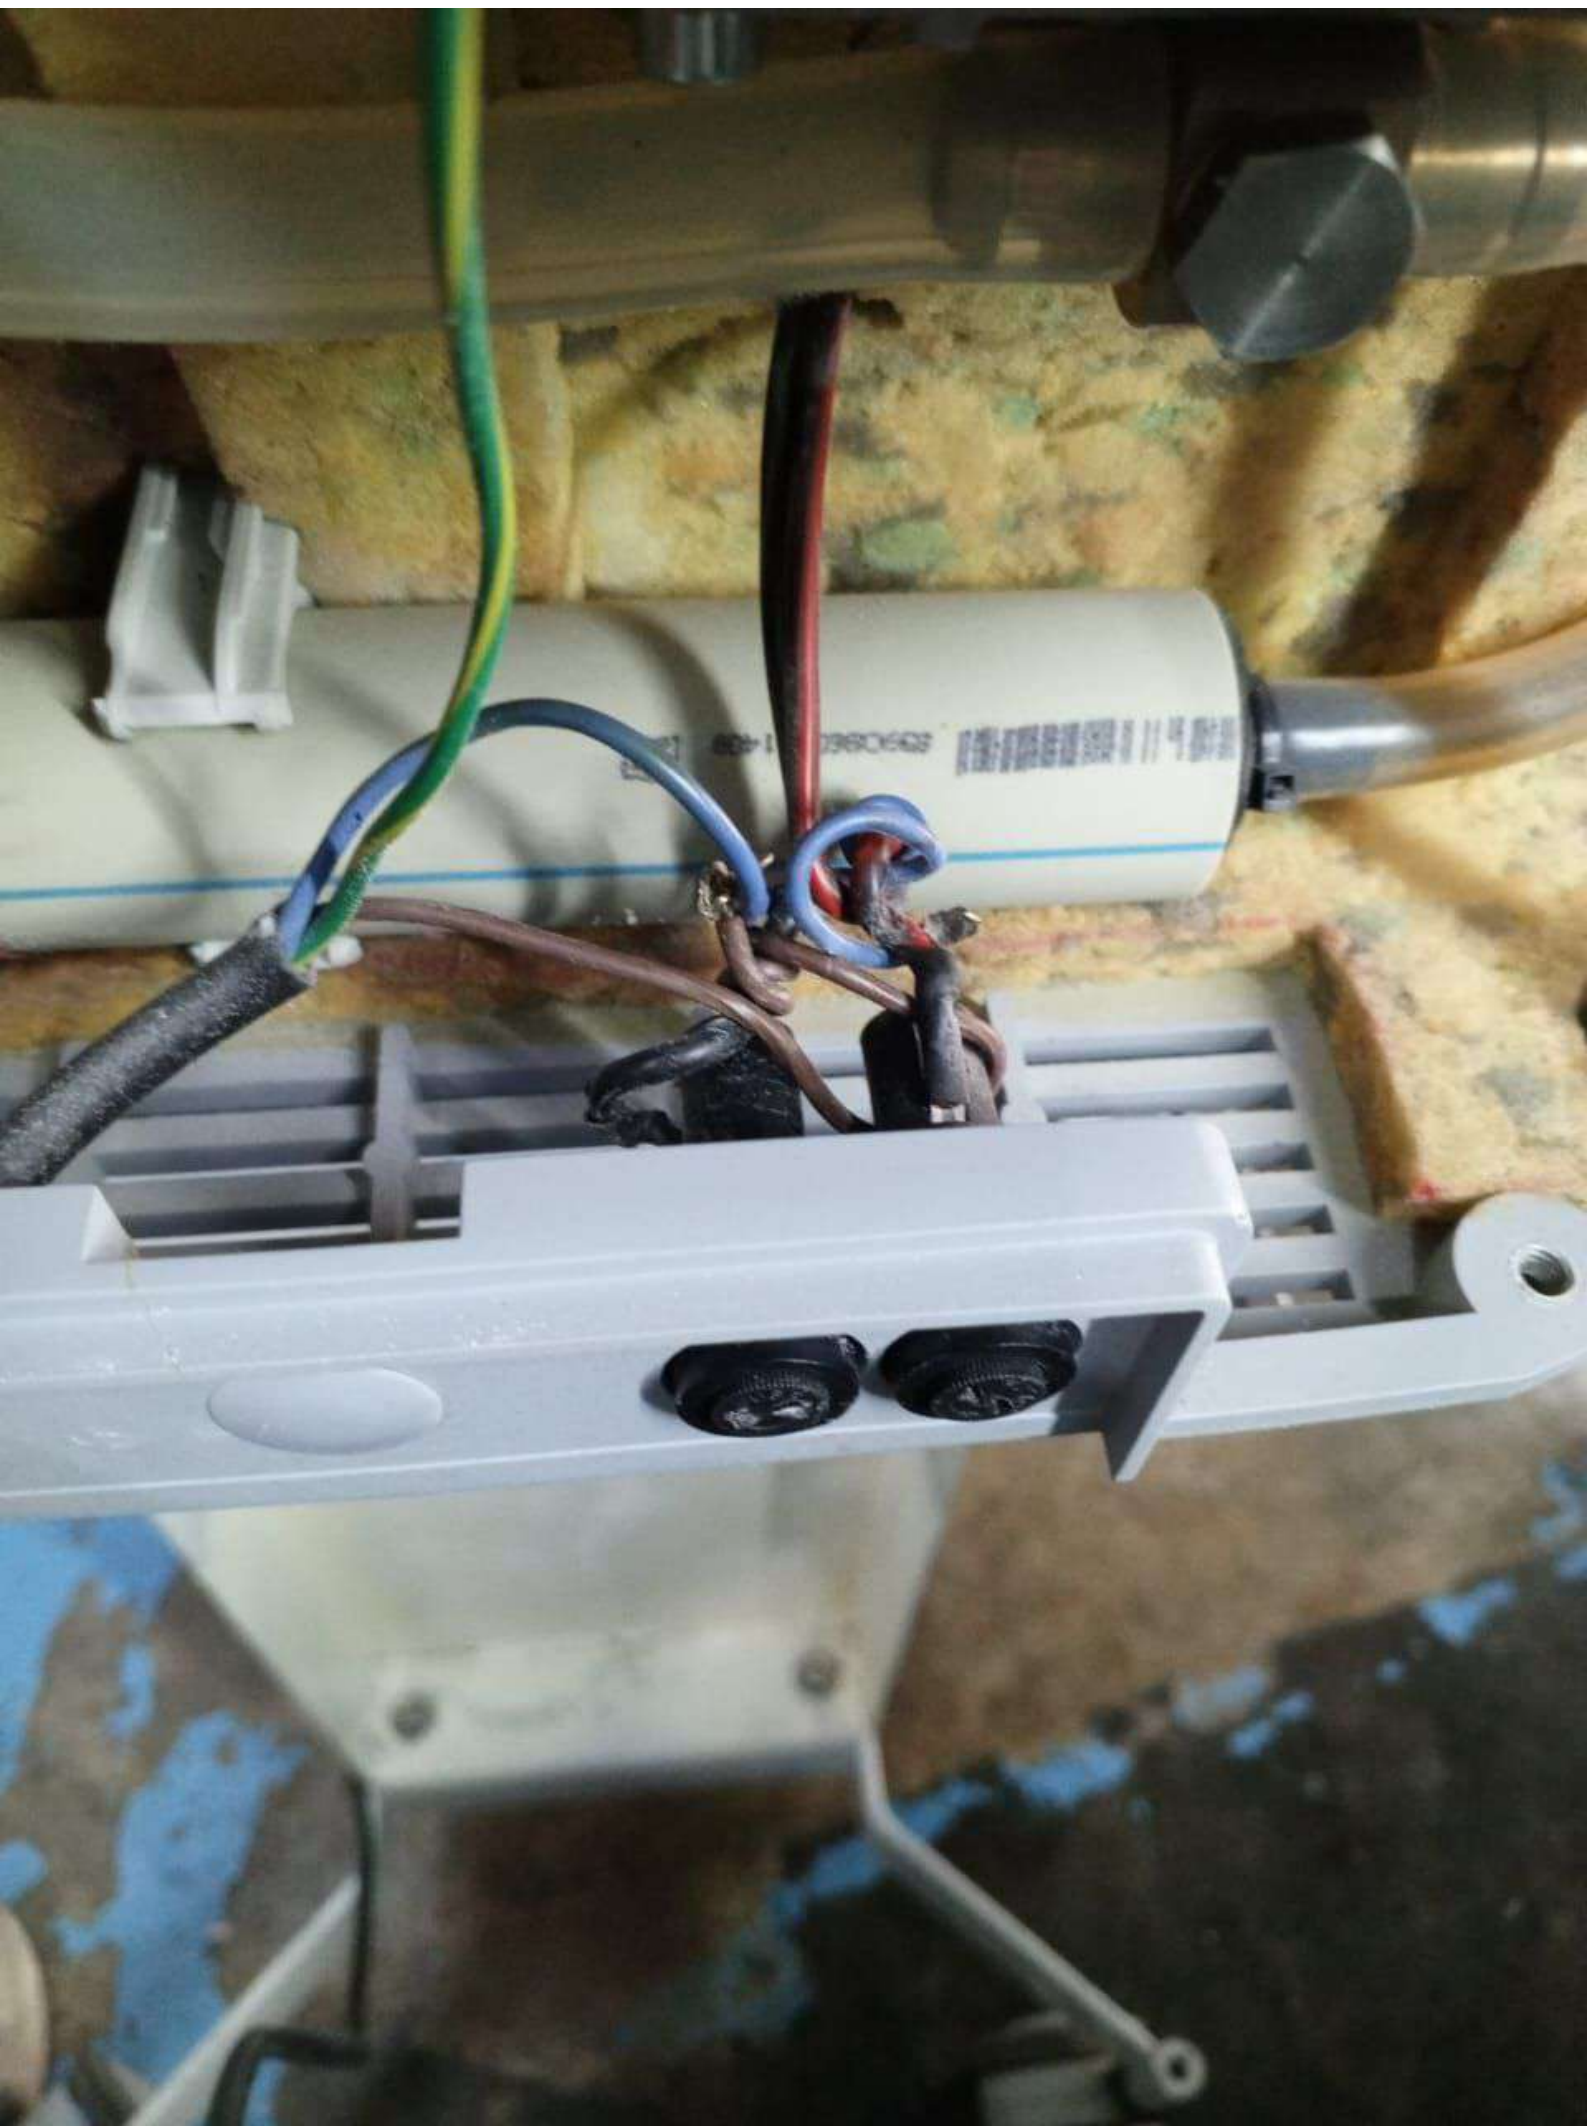

CHEVRON a.s.
Elektrická odsávačka
Electric suction unit
VICTORIA II
100 V ~ 60 Hz
110 VA
V5818
2011 2x2 A / 250V
CE 1014

RUN CAPACITOR
5MFD±5% 370VAC DB C
25/85/21 P2 50/60Hz

CM
10µF±5% CBB65
370-440VAC 50/60HZ
SH 25/85/21 C52
2302Q





PUSH

Victoria
Lipos

Cheirón



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

6/6/24

Área Solicitante:

Dirección

Trabajos a Efectuar

Pintar archivo

Observaciones

Andrenia De los

Firma del Solicitante

Rafael Peña

Firma del Técnico





RI[®]
E351895



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14/6/2024

Área Solicitante:

Internamental

Trabajos a Efectuar

Una llamo y uno mesito de noche, reparado y pintado.

Observaciones

Empty box for observations.

Juan Días
Firma del Solicitante

Rosalberto Peña
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

6/6/24

Área Solicitante:

Dirección

Trabajos a Efectuar

Pintar archivo

Observaciones

Andrenia De oleo

Firma del Solicitante

Rafael Peña

Firma del Técnico







SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 10 junio - 24

Área Solicitante: Lab. Clínico

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Solicitud pintura nueva area
de microbiología*

<i>Diego Sánchez</i>	<i>Diego Sánchez</i>	<i>10-junio-24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Firma]</i>		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



IMPORTANTE



PROHIBIDO
guardar comida
o bebida en este
refrigerador



Sin Guantes

SAYO







SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

22/06/2024

Área Solicitante:

Hostelería

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalación en lavamanos completo

- ① Muebles
- ② Muebles angulares
- ③ Manguera 11''



Laura Escobar

Nombre del Solicitante

Laura Escobar

Firma Solicitante

22/06/2024

Fecha de la Solicitud

Andrés Ferrer

Nombre del Técnico

Andrés Ferrer

Firma del Técnico

11/06/2024

Fecha Término de Trabajo

~ Herquin +1 (849) 494-6532



Se instalo lavamanos completo en
baño de empleados segundo piso

9:04 AM

~ Herquin +1 (849) 494-6532



9:04 AM



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 3/6/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Baño de posillo
Cambio de balancín
(dama)

	<u>[Signature]</u>	<u>3/6/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>3/6/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

14/06/2024

Área Solicitante:

Hepatología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de Cierre puertas automática
en el area de Hepatología.

Enf. Monte



14/6/24

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Reynaldo Vezgo

Reynaldo

14/06/2024

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
--------------------	-------------------	--------------------------





ODAMA

14/06/2024 07:30



14/06/2024 07:07



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

11/06/2024

Área Solicitante:

Tecnología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Linea de UPS para el area de Almacén de Farmacia.



Johan Polanco	Johan Polanco	11/06/2024
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 26/06/2024

Área Solicitante: HEPATOLOGIA

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de 3 tubo Led de 18 watts

<u>R. Cesar Urmas</u>		<u>[Signature]</u>	<u>26/6/2024</u>
Nombre del Solicitante		Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H</u>	<u>26/06/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





antén
tate a







SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 4/6/2024

Área Solicitante: Hepatología

Descripción de Trabajo a Efectuar


Cambio de 2 tubo led de 18 watts



Lucia Morand EA

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H</u>	<u>4/6/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

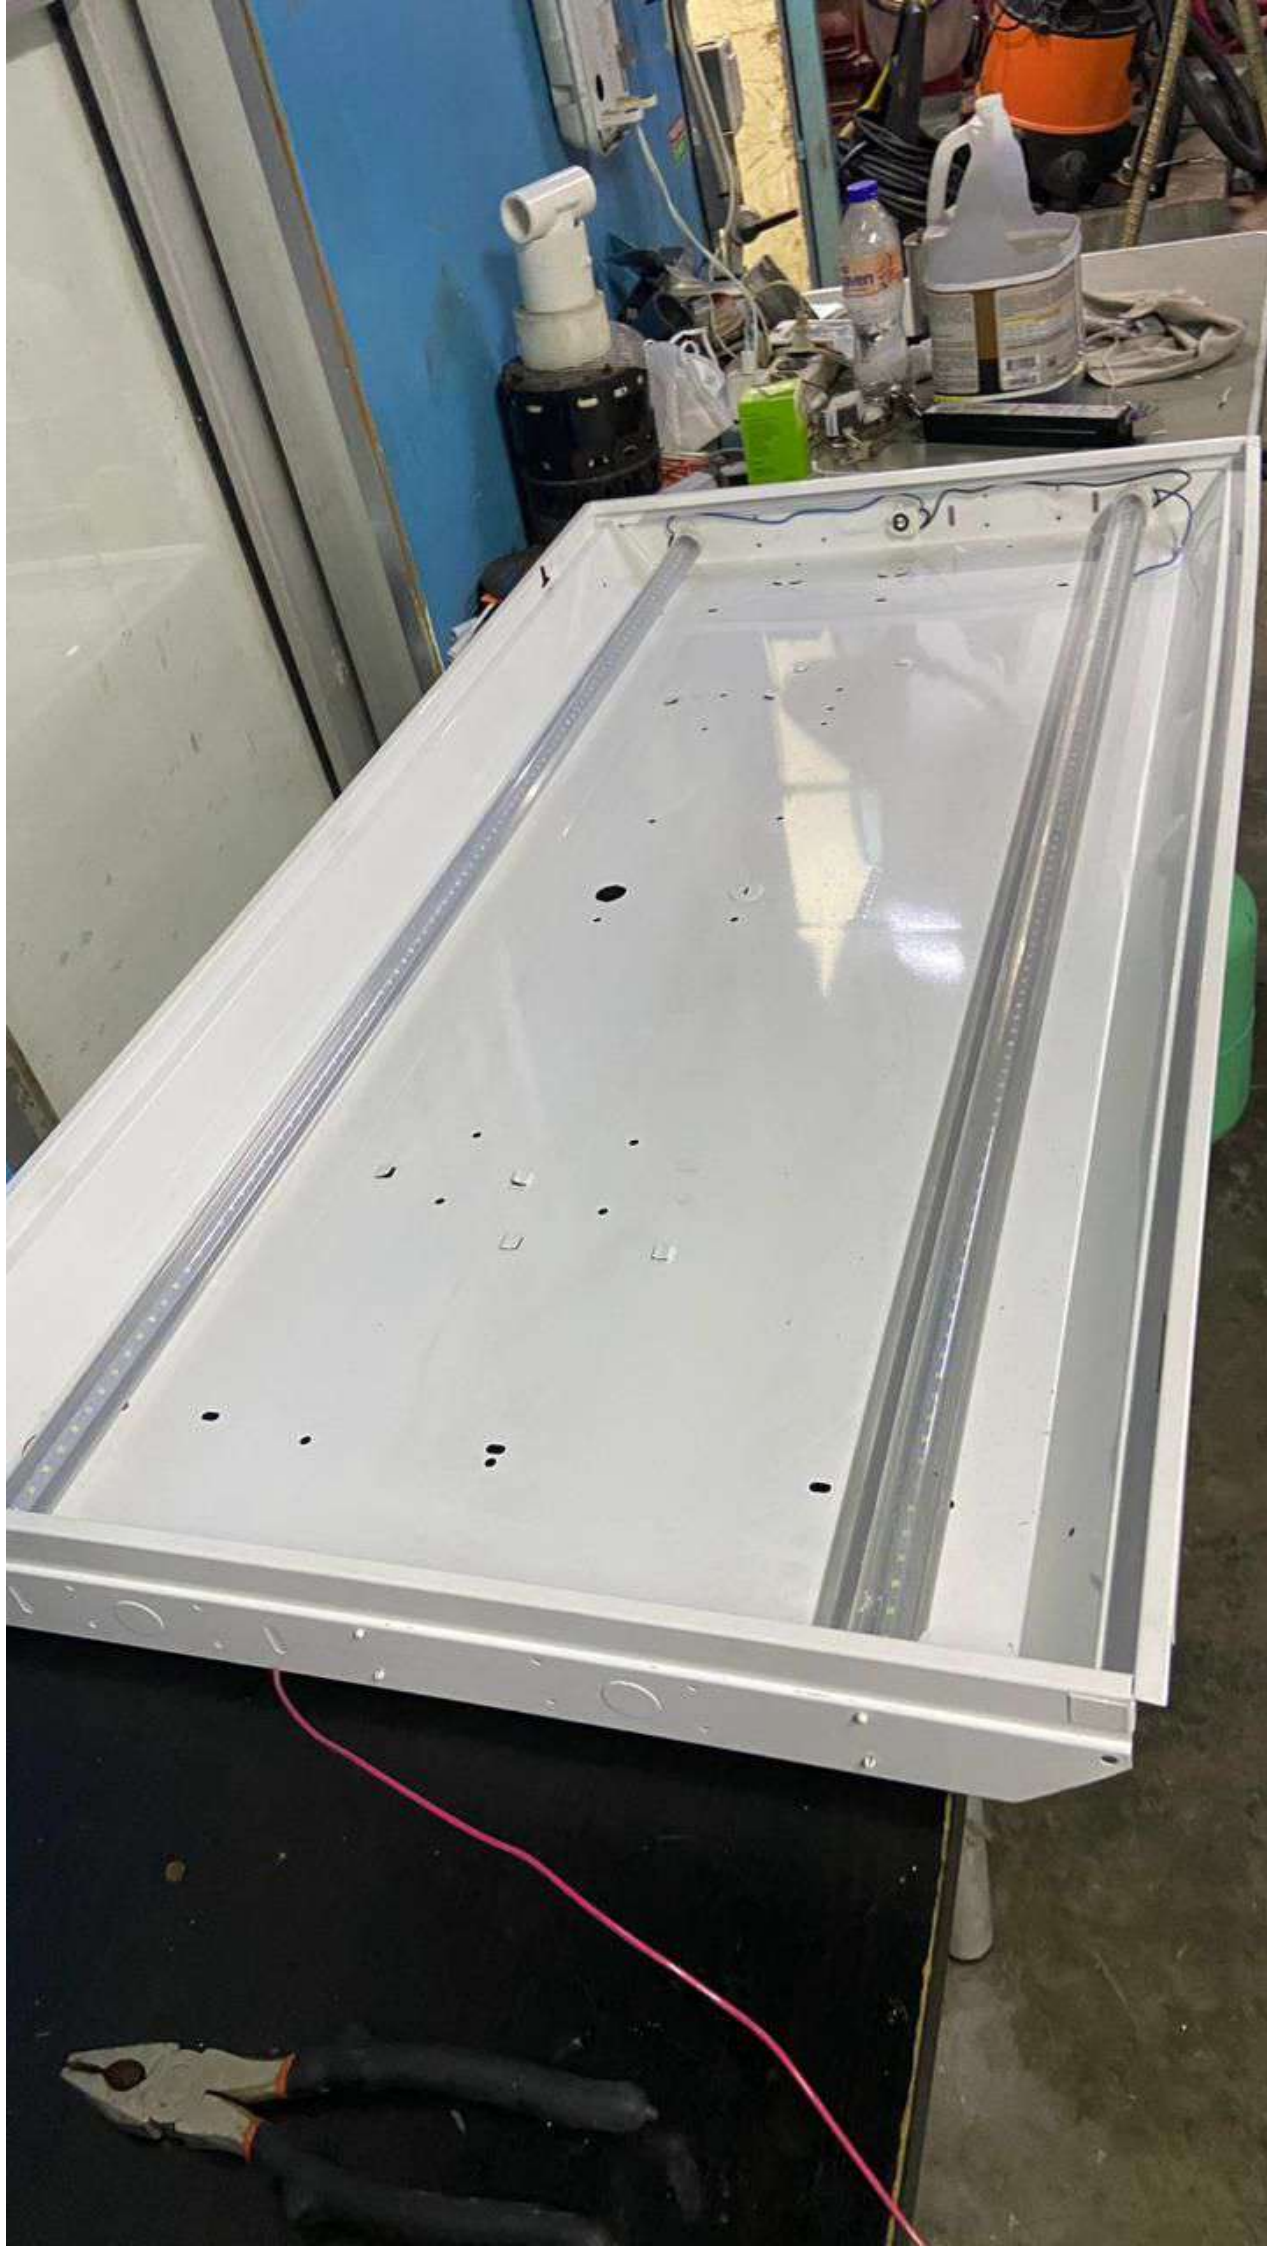



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 05/06/2024

Área Solicitante: Internamiento sala 203

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio del cable de alimentación que estaba quemado del Aire



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	05/06/2024 Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-------------------------------------

Esterban Hernandez	Esterban H	05/06/2024 Fecha Termino de Trabajo
--------------------	------------	--









SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 10/06/2024

Área Solicitante: Despensa

Descripción de Trabajo a Efectuar


Cambio de 3 tubo led de 9 watts



<u>Yusep perso</u>	<u>[Signature]</u>	<u>10/06/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>10/06/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



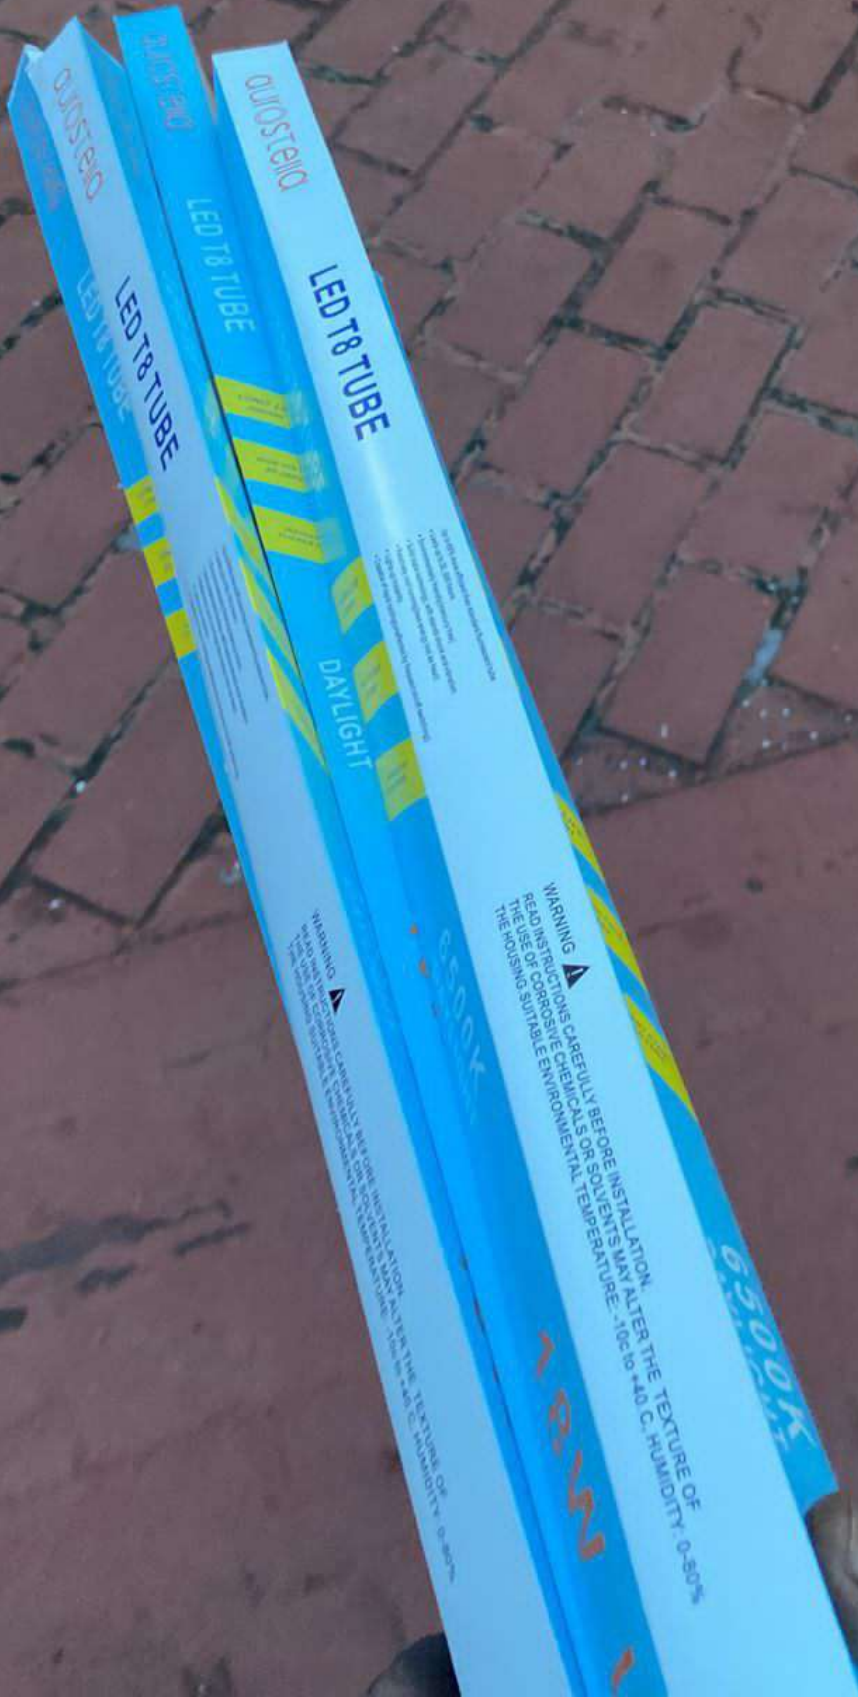

QUINTON

LED T8 TUBE

QUINTON

LED T8 TUBE

LED T8 TUBE

LED T8 TUBE

DAYLIGHT

WARNING ⚠️ PLEASE READ CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
REPLACE IN A DRY AND VENTILATED AREA. DO NOT TOUCH THE TUBE WITH YOUR HANDS.
THE HOUSING IS SUITABLE FOR AMBIENT TEMPERATURES FROM -20°C TO +40°C AND HUMIDITY OF 0-80%.

WARNING ⚠️ PLEASE READ CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
REPLACE IN A DRY AND VENTILATED AREA. DO NOT TOUCH THE TUBE WITH YOUR HANDS.
THE HOUSING IS SUITABLE FOR AMBIENT TEMPERATURES FROM -20°C TO +40°C AND HUMIDITY OF 0-80%.

6500K

1.8W



aurosteila

LED T8 TUBE

CLEAR

LED T8 TUBE

LED T8 TUBE

LED T8 TUBE

Fecha 18/06/2024

Área Solicitante: Despensa

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de un moto-Fan de 115v a
0.50 A



<u>Justo Peña</u>	<u>[Signature]</u>	<u>16/06/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>18/06/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo









SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

18/06/2024

Área Solicitante:

Laboratorio-calidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

Corrección de ducto Colocación de vacu-
cen y cinta metálica y Limpieza de los
Filtro



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Elin Leñiche	Elin Leñiche	18-06-24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo
Esteban Hernández	Esteban H.	18/06/2024









SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

03/06/2024

Área Solicitante:

Laboratorio - Bono de Em

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de una Lámpara de ojo de buey en el Bono de Empleado



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Elio Sanchez	Elio Sanchez	18-06-24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
Esteban Hernandez	Esteban H.	18/06/2024







Fecha 18/06/2024

Área Solicitante: ponocentología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Se corrigio fuga de agua en ponocentologia
y se colocó bocacero y cinta metálica



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<u>Elia Sanchez</u>	<u>Elia Sanchez</u>	<u>18-06-24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H.</u>	<u>18/06/2024</u>

