

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEVENDA	SUFICIENTE
	Y
NO HAY SUFICIENTE	X
NO HAY EN EXISTENCIA	-

Desde el 25 de noviembre hasta el 29 de noviembre, 2024.

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	Y	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Medicos	si	50%	Y	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires medicos en caso de emergencia y el motor no.01, fuera de servicio.
Caseta Potabilizacion Agua	si	25%	Y	Sistema de potabilizacion, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedida en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,350 GLS de gas licuado de petroleo GLP. La caldera #12 fue reparada el 08/05/2024 y la caldera #01, fuera de servicio, en espera de reparaci6n.
Lavanderia	si	75%	Y	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electicos de emergencia	no	100%	Y	Contamos con una medida de 62 pulgadas para un abastecimiento 5,350 GL. de gasoil que nos dan 89 horas de autonomia continua.
Banco de UPS	si	100%	Y	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSULTO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPERAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 EL LA COCINA, ESTA ABASTECIDA ENCANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECT. REGION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

HOSPITAL MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR
DIRECCION GENERAL

RECIBIDO POR *Alicia Diaz*
 FECHA 7-12-2024
 HORA 8:35 am



CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	SERVICIOS	
	SUFICIENTE	V
	NO HAY SUFICIENTE	X

Desde el 11 de noviembre hasta el 15 de noviembre, 2024.	NO HAY EN EXISTENCIA	-
--	----------------------	---

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Medicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de gases medicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y Gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 800 Gls de gas licuado de petroleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 08/05/2024 y la caldera #01 fuera de servicio, en espera de reparación.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 65 pulgadas para un abastecimiento 5,650 Gls. de gasoil que nos dan 94 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.


NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA BANCUNTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECCION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR DIRECCION GENERAL

RECIBIDO POR Alciana Diaz

FECHA 19-11-2024

HORA 12:12 pm

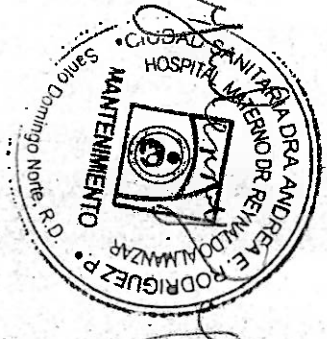

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

FIN DE SEMANA

LEYENDA	
SUFICIENTE	V
NO HAY SUFICIENTE	X
NO HAY EN EXISTENCIA	-

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	V	En la produccion de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedida en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 900 GLS de gas licuado de petroleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 08/05/2024 y la caldera #01 fuera de servicio, en espera de reparación.
Lavanderia	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 58 pulgadas para un abastecimiento 5,000 GLs. de gasoil que nos dan 83 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECTOR REGION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

[Handwritten signature]

HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
 DIRECCION GENERAL
[Handwritten signature]