


Santo Domingo, Rep. Dom.
Martes, 11 de febrero del 2025.


Certificación

El departamento de mantenimiento certifica que la empresa JCQ Ingeniería en Ascensores, S.R.L., realizó el mantenimiento preventivo para los cuatros elevadores, correspondiente al mes de enero.

Cabe destacar que el mantenimiento y reparación fue realizado con los más altos estándares de calidad exigidos por nuestro centro hospitalario.

Sin más que agregar, se despide.


Tec. José Felipe Alvarado
coordinador de mantenimiento.

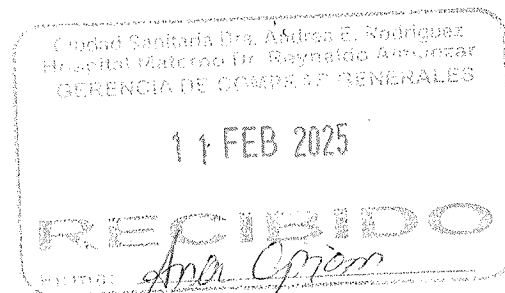

Tel 809-568-8282
RNC: 430-128-023



CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO


LEYENDA	
SUFICIENTE	V
NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 24 de febrero hasta el 28 de febrero, 2025.	NO HAY EN EXISTENCIA

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	100%	V	Freezer en servicio
CHILLERS	si	50%	X	chiller 1 en funcionamiento
Sistema Contra incendios	si	100%	X	Compartido con el pediátrico
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,450 GLS de gas licuado de petróleo GLP.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 60 pulgadas para un abastecimiento 5,000 Gls. de gasoil que nos dan 83 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE:
 EJ. LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSI RECION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA



 MANTENIMIENTO



HOSPITAL
MATERNO
DR. FERNANDO ALMAZÁN

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	Desde el 17 de enero hasta el 21 de febrero, 2025.	
	SUFICIENTE	
NO HAY SUFICIENTE		X
NO HAY EN EXISTENCIA		-

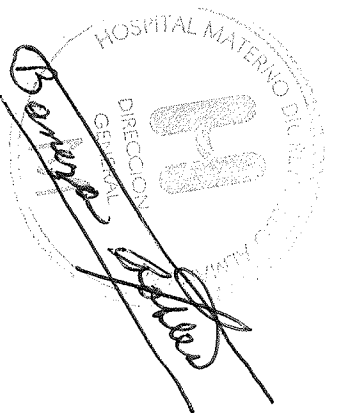

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	100%	V	Freezer en servicio
CHILLERS	si	50%	X	chiller 1 en funcionamiento
Sistema Contraincendios	si	100%	X	Compartido con el pediatrico
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente,
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,550 GLS de gas licuado de petroleo GLP.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 63 pulgadas para un abastecimiento 5,500 Gls. de gasoil que nos dan 91 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE.
EJ. LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARS RECION TODOS LOS VIERNES
ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA





CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

FIN DE SEMANA

LEGENDA	
SUFICIENTE	V
NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 10 de enero hasta el 14 de febrero, 2025.	NO HAY EN EXISTENCIA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	100%	V	Freezer en servicio
CHILLERS	si	50%	X	chiller 1 en funcionamiento
Sistema Contraincendios	si	100%	X	Compartido con el pediatrico
Gases Medicos	si	50%	V	En la produccion de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires medicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilizacion Agua	si	25%	V	Sistema de potabilizacion, bomba sumergible funcionando correctamente,
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,650 GLS de gas licuado de petroleo GLP.
Lavanderia	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 69 pulgadas para un abastecimiento 6,100 GLs. de gasoil que nos dan 100 horas de funcionamiento correctamente, mantenimiento solicitado.
Banco de UPS	si	100%	V	

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA EN CUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECCION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

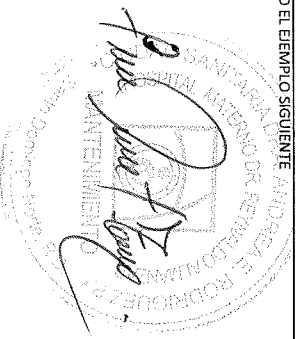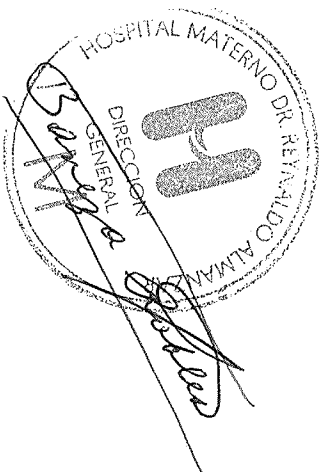

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	VERIFICACION
NO HAY SUFICIENTE	X
NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

Desde el 03 de enero hasta el 07 de febrero, 2025.

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	100%	V	Freezer en servicio
CHILLERS	si	50%	X	chiller 1 en funcionamiento
Sistema Contraincendios	si	100%	X	Compartido con el pediatrico
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,750 GLS de gas licuado de petroleo GLP.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 60 pulgadas para un abastecimiento 5,000 Gls. de gasoil que nos dan 83 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 EJ. LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECCION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

HOSPITAL MATERNO DR. RAYMUNDO ALMANZAR
 DIRECTOR GENERAL
 [Signature]

HOSPITAL MATERNO DR. RAYMUNDO ALMANZAR
 MANTENIMIENTO
 [Signature]