

Santo Domingo, Rep. Dom.
Miércoles, 26 de marzo del 2025.

Certificación

El departamento de mantenimiento certifica que la empresa **Consortio Reynoso SRL**, en fecha 26 de marzo del 2025 realizo el servicio de Readecuación de 4 manejadoras de 20 toneladas c/u A 480 volt. Serie: ZX11110007, ZK11112016, ZK11110014 Y ZK11110013. (HMRA-DAF-CM-2025-0026).


Cabe destacar que el mantenimiento y reparación fue realizado con los más altos estándares de calidad exigidos por nuestro centro hospitalario.

Sin más que agregar, se despide.


Tec. José Felipe Alvarado
Coordinador de mantenimiento



Tel 809-568-8282
RNC: 430-128-023

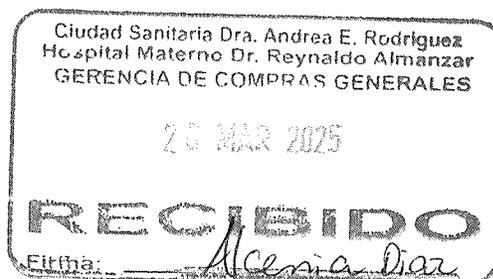

Santo Domingo, Rep. Dom.
Lunes, 17 de Marzo del 2025.


Certificación

El departamento de mantenimiento certifica que la empresa **JCQ Ingeniería en Ascensores, S.R.L.**, realizó la Instalación de la batería, de acertero de cabina, guaya de puerta y la Modificación del Alambrado de cabina del elevador, correspondiente al mes de Marzo.

Cabe destacar que el mantenimiento y reparación fue realizado con los más altos estándares de calidad exigidos por nuestro centro hospitalario.

Sin más que agregar, se despide.


Tec. José Felipe Aivarado
coordinador de mantenimiento

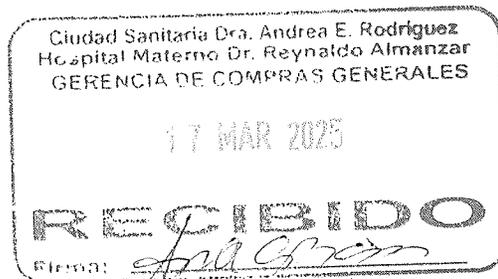

Santo Domingo, Rep. Dom.
Lunes, 03 de marzo del 2025.

Certificación

El departamento de mantenimiento certifica que la empresa **RMP Suplitodo** realizo el mantenimiento de la trituradora de placenta marca Savajor, modelo: 500, serie: 20912, que consistió en lo siguiente:

Rebobinado.

Cambio de rodamiento.

Cambio de sello.

Cabe destacar que el mantenimiento fue realizado con los más altos estándares de calidad exigidos por nuestro centro hospitalario.

Sin más que agregar, se despide.

~~Tec. José Felipe Alvarado~~
coordinador de mantenimiento



Santo Domingo, Rep. Dom.
Lunes, 10 de marzo del 2025.

Certificación

El departamento de mantenimiento certifica que la empresa **JCQ Ingeniería en Ascensores, S.R.L.**, realizó el mantenimiento preventivo para los cuatros elevadores, correspondiente al mes de marzo.

Cabe destacar que el mantenimiento y reparación fue realizado con los más altos estándares de calidad exigidos por nuestro centro hospitalario.


Sin más que agregar, se despide.


Tec. José Felipe Alvarado
coordinador de mantenimiento

Ciudad Sanitaria Dra. Andrea E. Rodríguez
Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
GERENCIA DE COMPRAS GENERALES

11 MAR 2025

RECIBIDO

Firma: 


Santo Domingo, Rep. Dom.
Lunes, 17 de Marzo del 2025.


Certificación

El departamento de mantenimiento certifica que la empresa JCQ Ingeniería en Ascensores, S.R.L., realizó la Instalación del botón para el elevador de la izquierda, correspondiente al mes de Marzo.

Cabe destacar que el mantenimiento y reparación fue realizado con los más altos estándares de calidad exigidos por nuestro centro hospitalario.


Sin más que agregar, se despide.

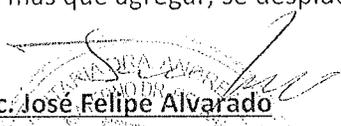
Tec. José Felipe Alvarado
coordinador de mantenimiento

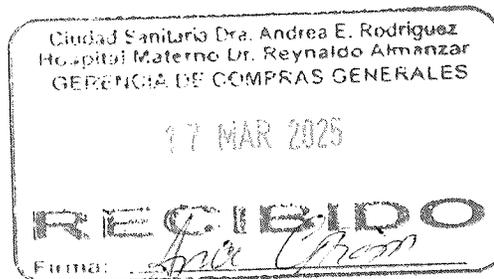

Tel 809-568-8282
RNC: 430-128-023





HOSPITAL
DR. RINAIDO ALMAZÁN

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

FIN DE SEMANA

LEYENDA	
SUFICIENTE	V
NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 24 de Marzo hasta el 28 de Marzo, 2025.	NO HAY EN EXISTENCIA
	-

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	100%	V	Freezer en servicio
CHILLERS	si	50%	X	chiller 1 en funcionamiento compartido con el pediátrico
Sistema Contra incendios	si	100%	X	
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente,
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 850 GLS de gas licuado de petróleo GLP.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 60.5 pulgadas para un abastecimiento 5,200 Gls. de gasoil que nos dan 86 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.


NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE.
EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSI RECION TODOS LOS VIERNES
ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA



CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	SUFICIENTE
	V
NO HAY SUFICIENTE	X
NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

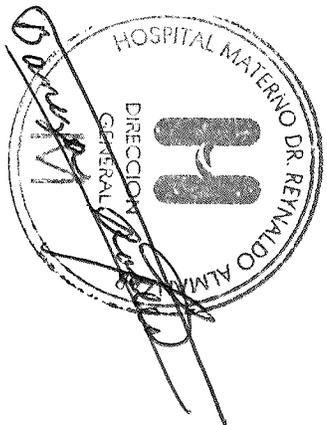

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	100%	V	Freezer en servicio
CHILLERS	si	50%	X	chiller 1 en funcionamiento
Sistema Contraincendios	si	100%	X	Compartido con el pedlatrico
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente,
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,075 GLS de gas licuado de petróleo GLP.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 60.5 pulgadas para un abastecimiento 5,200 Gls. de gasoil que nos dan 86 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE:
EJ. LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUNANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARS RECION TODOS LOS VIERNES
ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

Juan Carlos T. Torres

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	SUFICIENTE
	NO HAY SUFICIENTE
Desde el 10 de Marzo hasta el 14 de Marzo, 2025.	NO HAY EN EXISTENCIA

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	100%	V	Freezer en servicio
CHILLERS	si	50%	X	chiller 1 en funcionamiento
Sistema Contraincendios	si	100%	X	Compartido con el pediátrico
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente,
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,200 GLS de gas licuado de petróleo GLP.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 60.5 pulgadas para un abastecimiento 5,200 Gls. de gasoil que nos dan 86 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE:
 EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARS RECION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

SANITARIA DRA. ANDREA RODRIGUEZ
 HOSPITAL MATERNO DR. RENE ALDAMO ALMANZAR
 MANTENIMIENTO

HOSPITAL MATERNO DR. RENE ALDAMO ALMANZAR
 DIRECCION GENERAL

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	
SUFICIENTE	V
NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 03 de Marzo hasta el 07 de Marzo, 2025.	NO HAY EN EXISTENCIA

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	100%	V	Freezer en servicio
CHILLERS	si	50%	X	chiller 1 en funcionamiento compartido con el pediátrico
Sistema Contra incendios	si	100%	X	
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,350 GLS de gas licuado de petróleo GLP.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 64 pulgadas para un abastecimiento 6,000 GLs. de gasoil que nos dan 100 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE.
E1. LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSI RECION TODOS LOS VIERNES
ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]
